


- Couvercle de fibre de verre 760mmØ
- Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
- Allonge en fibre de verre 760mmØ (hauteur à confirmer, min 305mm)
- Accès 760mmØ avec bordure bridés
- Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC

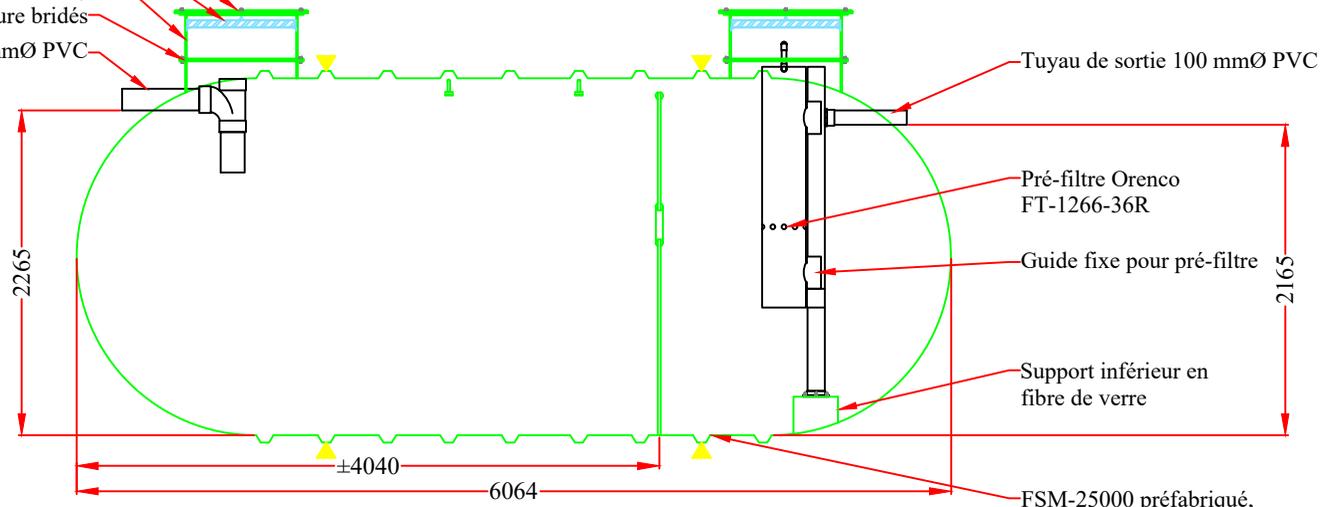

Tuyau de sortie 100 mmØ PVC




Pré-filtre Orenco FT-1266-36R

Guide fixe pour pré-filtre

Support inférieur en fibre de verre

FSM-25000 préfabriqué, préassemblé de MEI Assainissement

- Optionnel: Système d'ancrage incluant: 2 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x18')
- 2 ensembles de courroies

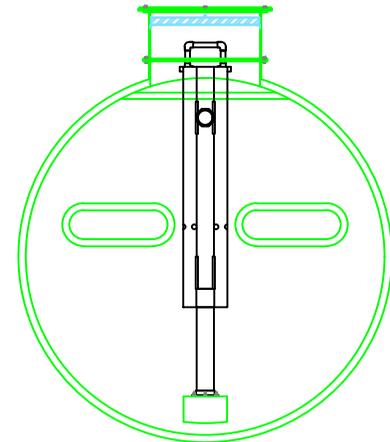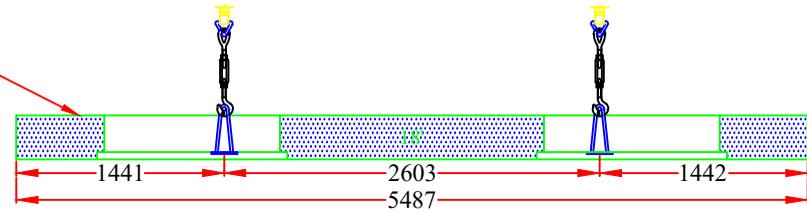

- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

**Recommandations du manufacturier**

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblés en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

**Caractéristiques FSM-25000FV**

Volume		Masse
Nominal (m <sup>3</sup> )	Effectif (m <sup>3</sup> )	Fosse (kg)
±25.10	±23.58	±1100

Projet: Dessin Type

Préparé par:			
Grégory Marthy-Ribera, ing.			
Dessiné par:			
David Cécil, Tech.	00	2020-05-29	pour commentaires
	no	date(aaaa/mm/jj)	description

Titre du dessin: Fosse septique FSM-25000FV



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)