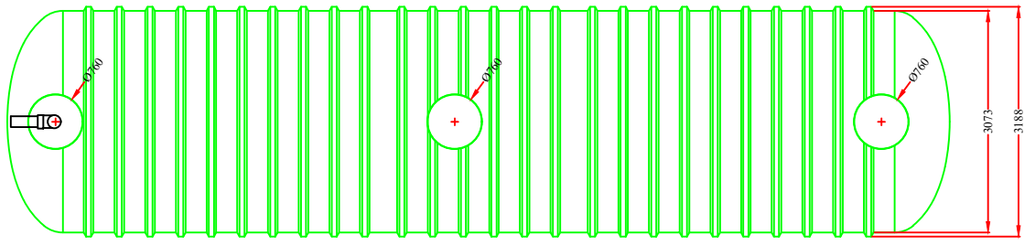


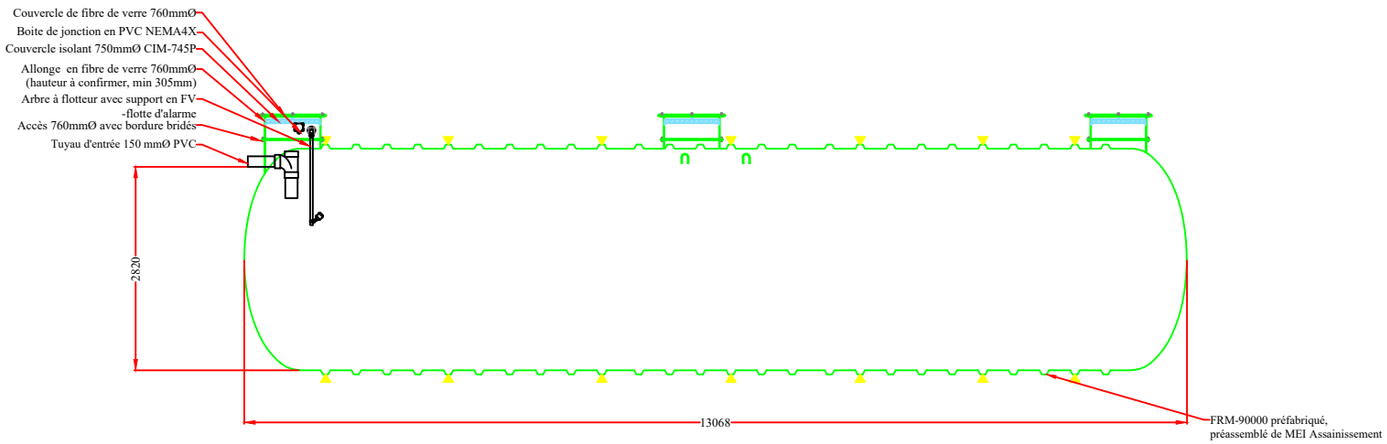




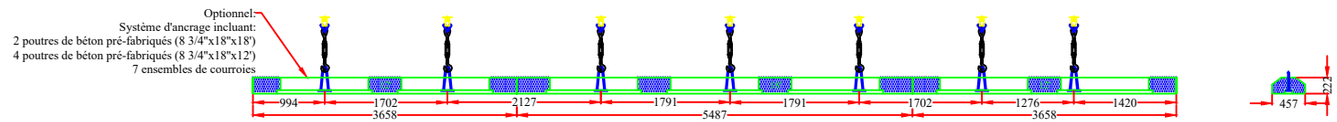





## Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.

## Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

## Caractéristiques FRM-90000FV

| Volume | | Masse |
|---|---|---|
| Nominal ($m^3$) | Effectif ($m^3$) | Fosse (kg) |
| ±91.97 | ±89.01 | ±4500 |

Projet:

Dessin Type

Préparé par:
Grégory Marty-Ribera, ing.

Dessiné par:
David Cécil, Tech.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00 | 2024-04-04 | Pour commentaires |
| no | date(aaaa/mm/jj) | description |

Titre du dessin:

Fosse de rétention
FRM-90000FV

MEI ASSAINISSEMENT
Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com