



Boîte de jonction en PVC NEMA4X
avec sortie électrique
19mmØ avec manchon PVC
Couvercle de fibre de verre 760mmØ
COM-F7-F
Couvercle isolant 750mmØ CIM-750P

Allonge de poignée à arbre à flotteur
Allonge en fibre de verre 760mmØ
CHM-F7-100
Déflecteur MEI

Joint de Butyl 25mm x 25mm
Entrée 150mmØ
joint d'étanchéité

Arbre à flotteur amovible
SFM-ALARME-TT
-flotte d'alarme FLM-CMA

RBP-46000 préfabriqué,
préassemblé de MEI Assainissement

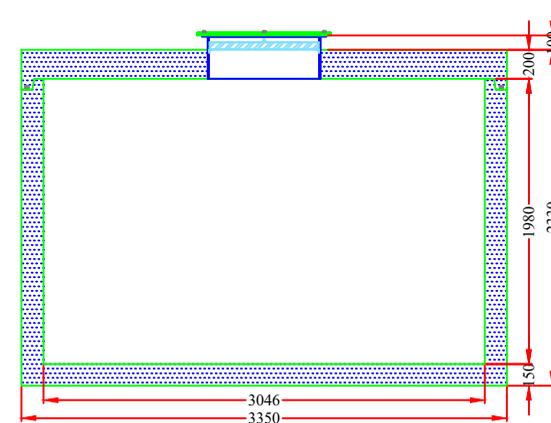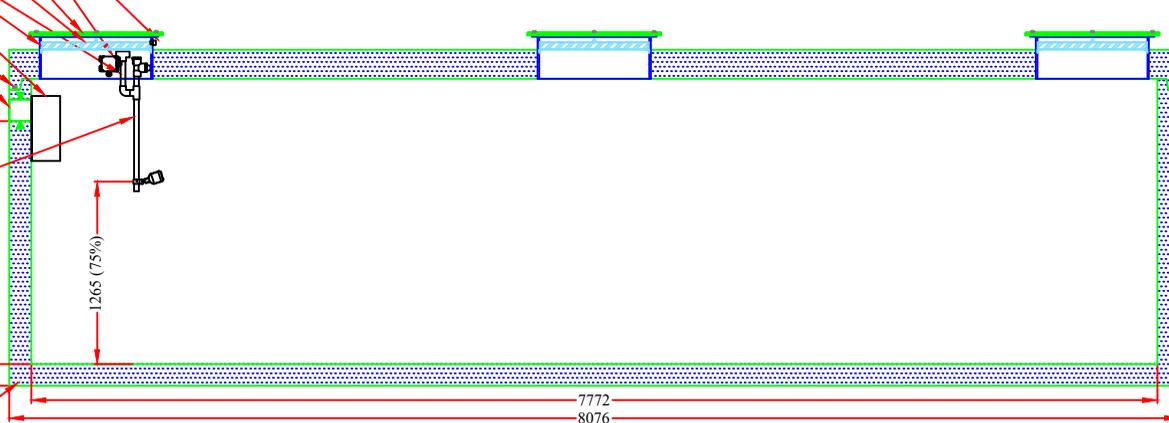

Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

• **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autres.**

Recommandations du fabricant

- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre ;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblés en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant;
- Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

Caractéristiques FRM-46000

Volume		Masse	
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Dalle (kg)	Fosse (kg)
±46.88	±39.89	±12990	±25810

Projet:

Dessin type

Préparé par:

Dessiné par:

David Cécil, Tech.

00 2023-12-11 pour inventaire

Titre du dessin:

Fosse de rétention
FRM-46000

MEI
ASSAINISSEMENT

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com