

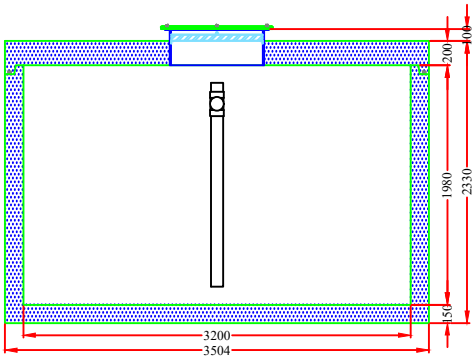
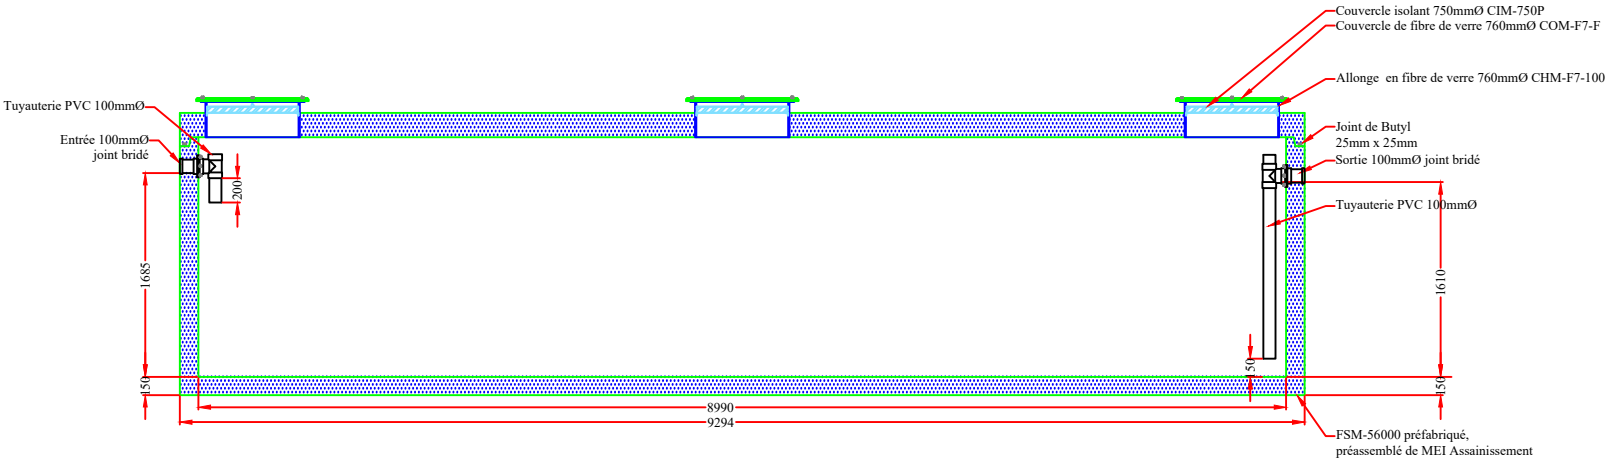
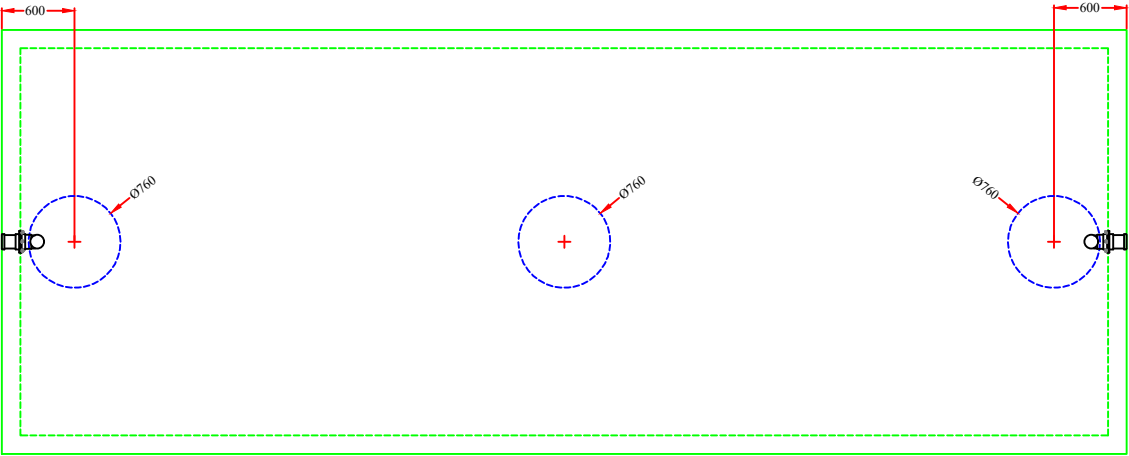
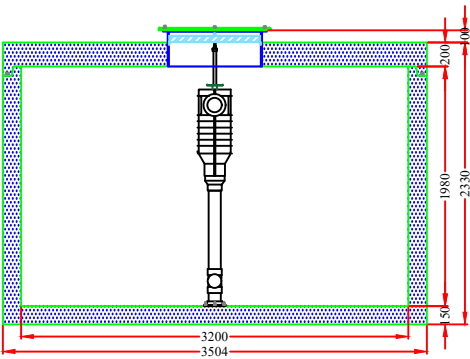


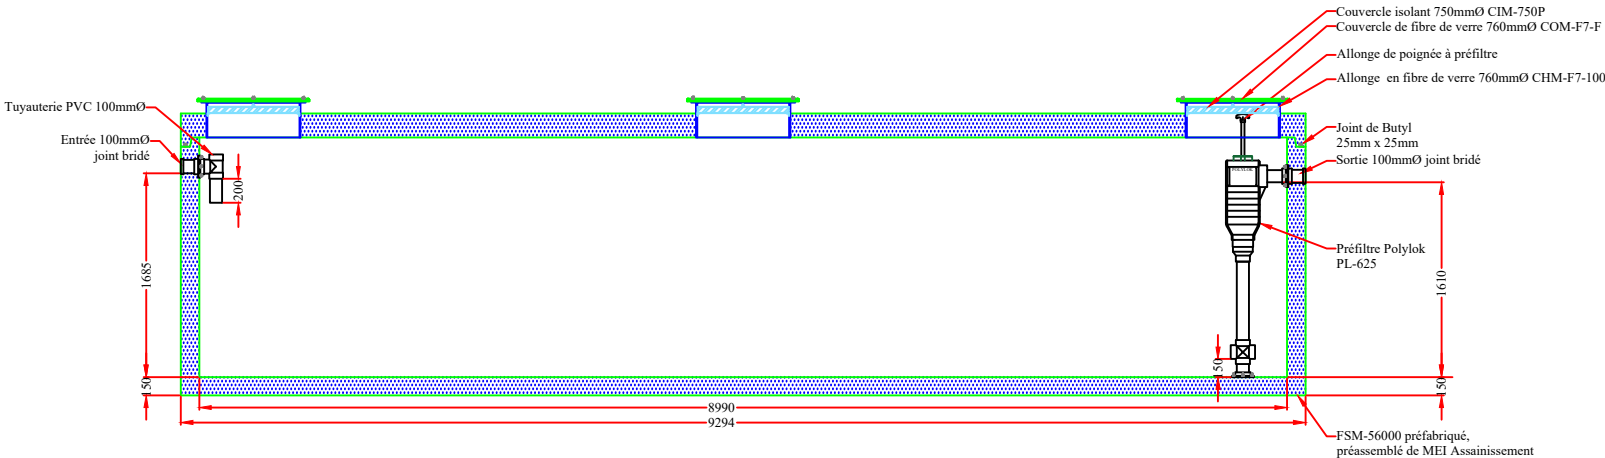

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du fabricant
- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
 - Se référer au guide de maintenance et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
 - Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
 - La maintenance des réservoirs doit respecter les directives du guide de maintenance et d'installation du fabricant;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant;
 - Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

Caractéristiques PMGM-56000			
Volume		Masse	
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Dalle (kg)	Fosse (kg)
±56.97	±46.32	±15635	±29775
Projet:			
Dessin type			
Préparé par:			
Grégory Marty-Ribera, ing.			
Dessiné par:			
David Cécil, Tech.		001	pour inventaire
		no	description
Titre du dessin:			
Piège à matières grasses PMGM-56000			

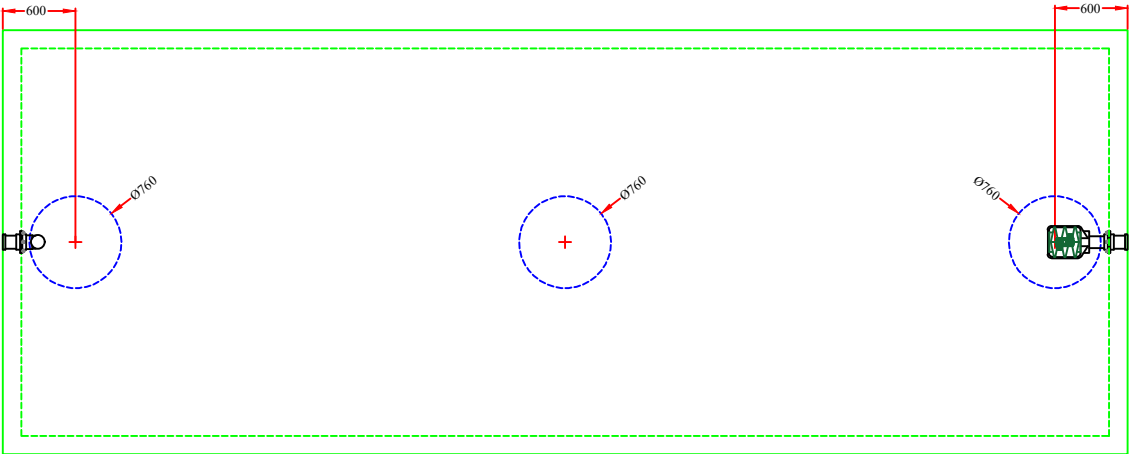

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

Recommandations du fabricant

- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
- Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant;
- Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

Caractéristiques PMGM-56000

Volume		Masse	
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Dalle (kg)	Fosse (kg)
±56.97	±46.32	±15635	±29775

Projet:					
Dessin type					
Préparé par:					
Grégory Marty-Ribera, ing.					
Dessiné par:					
David Cécil, Tech.					
		00	2023-10-27		
		no	date(aaaa/mm/jj)		
Titre du dessin:		pour inventaire			
		description			
Piège à matières grasses					
PMGM-56000					