

- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

**Recommandations du manufacturier**

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

**Caractéristiques PMGM-50000FV**

| Volume       |               | Masse      |
|--------------|---------------|------------|
| Nominal (m³) | Effectif (m³) | Fosse (kg) |
| ±50.72       | 47.99         | ±2600      |





Projet: DessinType

|                            |    |                  |                   |
|----------------------------|----|------------------|-------------------|
| Préparé par:               |    |                  |                   |
| Grégory Marty-Ribera, ing. |    |                  |                   |
| Dessiné par:               |    |                  |                   |
| Lyne Béland, Tech.         | 00 | 2024-04-09       | pour consultation |
|                            | no | date(aaaa/mm/jj) | description       |

Titre du dessin: Piège à matière grasses PMGM-50000-FV



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.mciassainissement.com](http://www.mciassainissement.com)

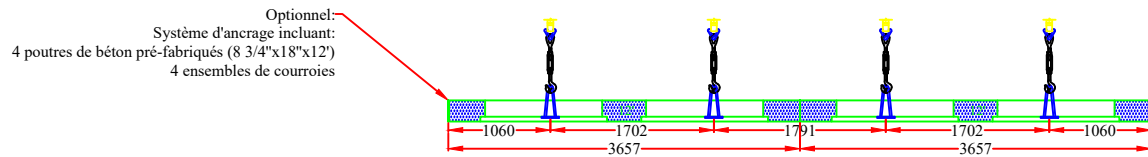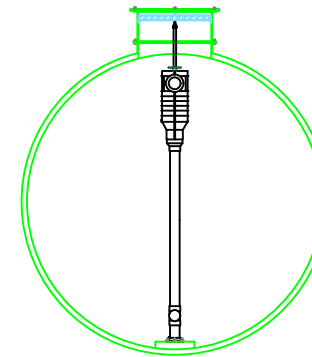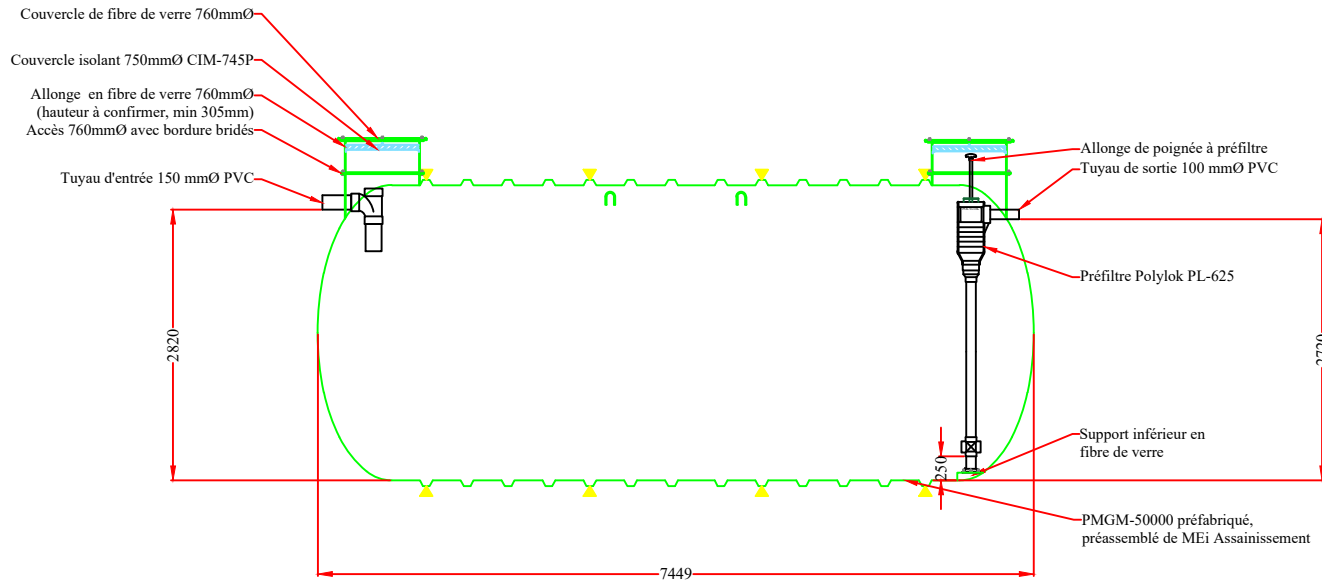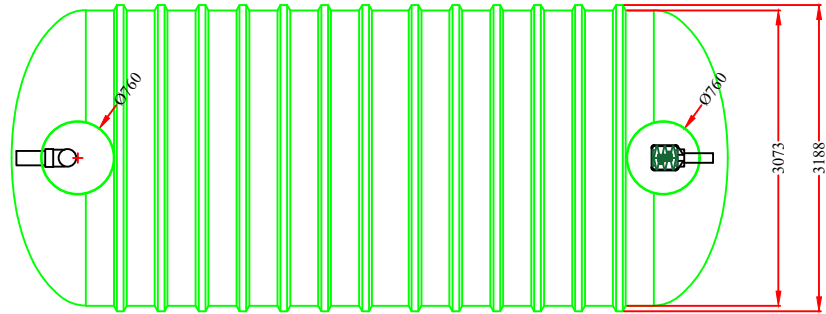

**Notes**

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

**Recommandations du manufacturier**

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

**Caractéristiques PMGM-50000FV**

| Volume                    |                            | Masse      |
|---------------------------|----------------------------|------------|
| Nominal (m <sup>3</sup> ) | Effectif (m <sup>3</sup> ) | Fosse (kg) |
| ±50.72                    | 47.99                      | ±2600      |

Projet:

DessinType

|                            |    |                  |                   |
|----------------------------|----|------------------|-------------------|
| Préparé par:               |    |                  |                   |
| Grégory Marty-Ribera, ing. |    |                  |                   |
| Dessiné par:               |    |                  |                   |
| Lyne Béland, Tech.         | 00 | 2024-04-09       | pour consultation |
|                            | no | date(aaaa-mm-jj) | description       |

Titre du dessin:

Piège à matière grasses  
PMGM-50000-FV



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)