
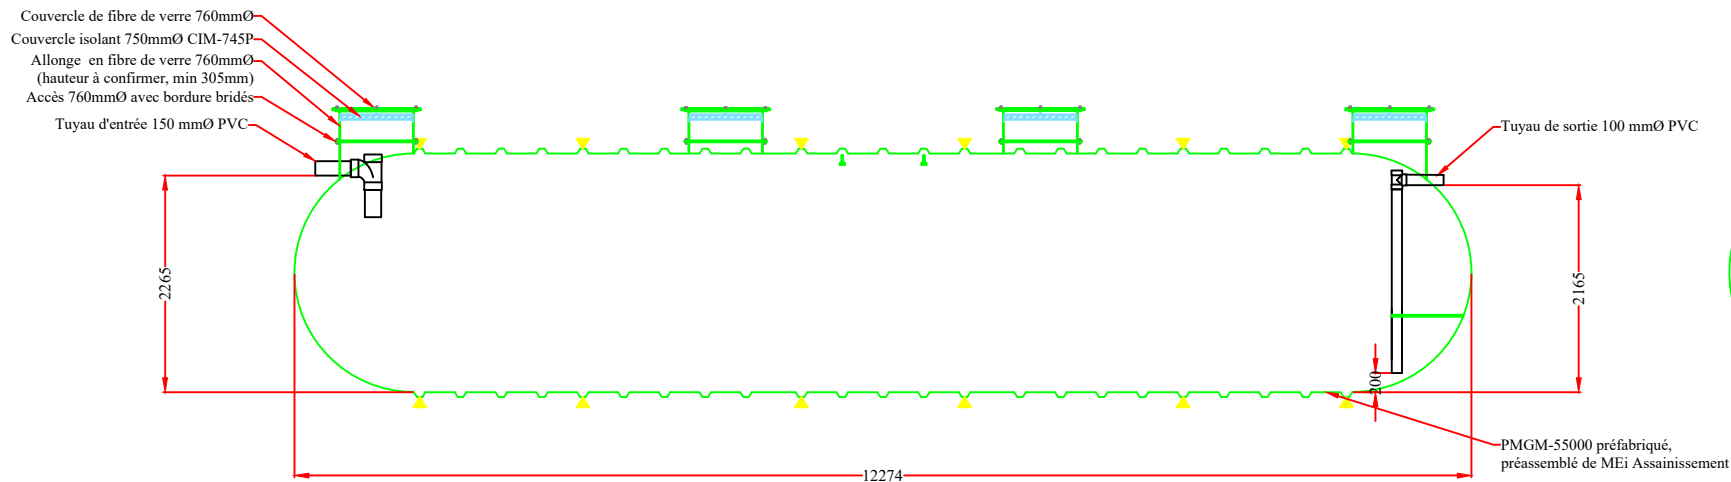
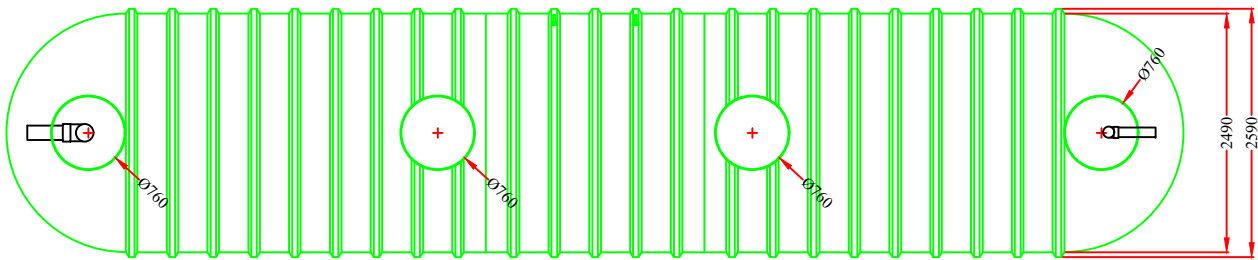


Système d'ancrage incluant:
4 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x12')
2 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x16')
6 ensembles de courroies

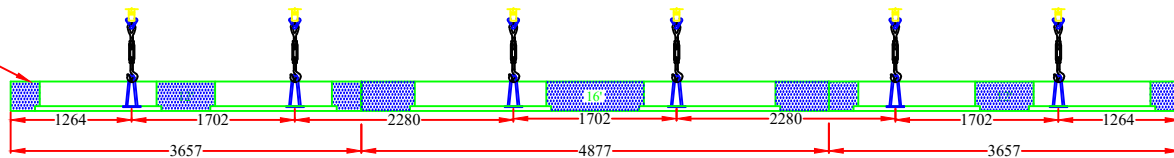

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du manufacturier
- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
 - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
 - Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
 - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.


Caractéristiques PMGM-55000FV			
Volume		Masse	
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)	
±54.98	±51.41	±2400	

Projet:			
Dessin type			
Préparé par:			
Grégory Marty-Ribera, ing.			
Dessiné par:			
Lyne Béland, Tech.			
		00	2024-03-19
		no	date(aaaa/mm/jj)
			pour consultation
			description



Titre du dessin:
Piège à matières grasses
PMGM-55000FV




Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com

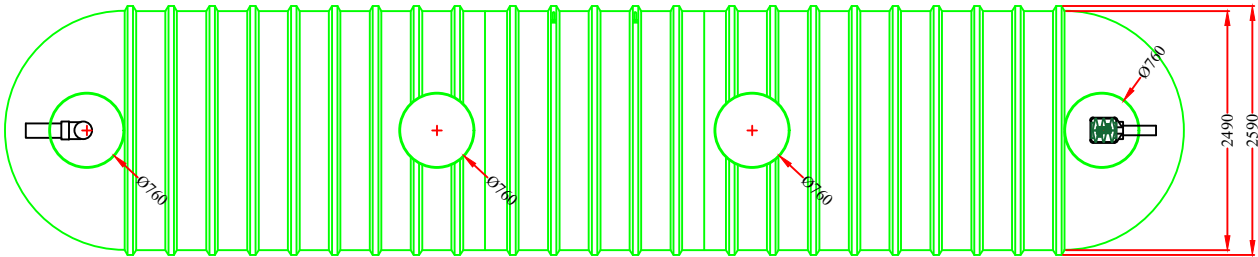

Couvercle de fibre de verre 760mmØ
Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
Allonge en fibre de verre 760mmØ
(hauteur à confirmer, min 305mm)
Accès 760mmØ avec bordure bridés

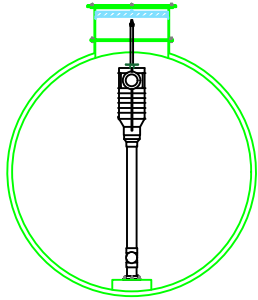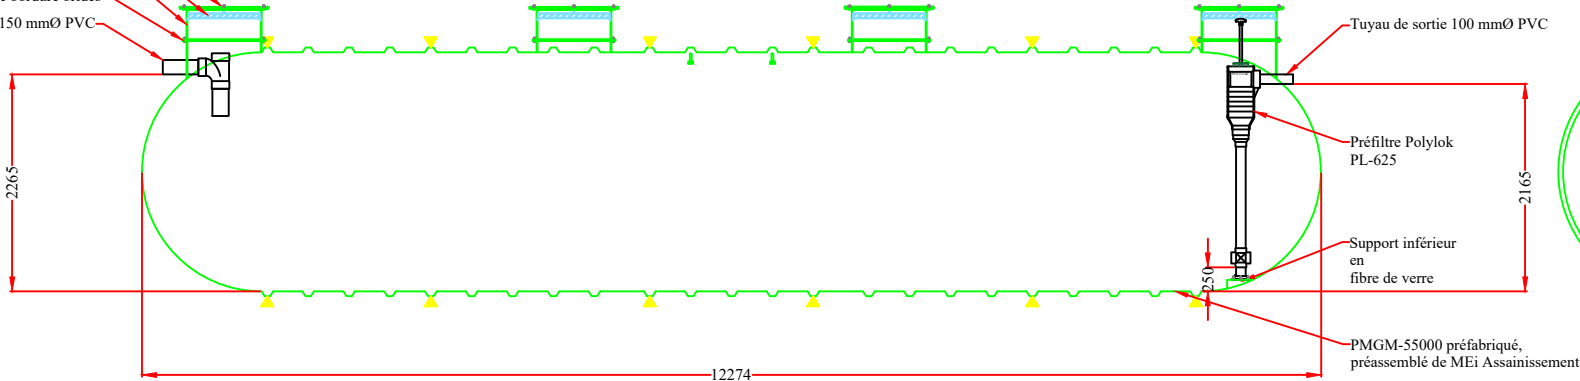

Système d'ancrage incluant:
4 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x12')
2 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x16')
6 ensembles de courroies

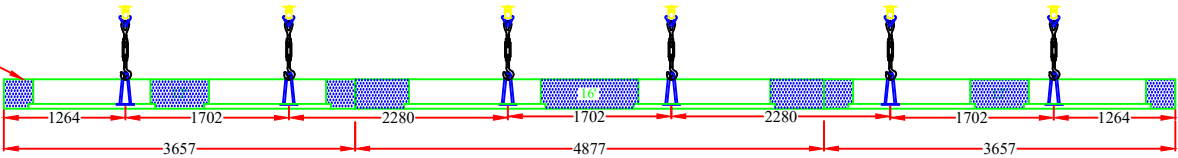

- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du fabricant**
- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
 - Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
 - Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
 - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant.

Caractéristiques PMGM-55000FV		
Volume		Masse
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)
±54.98	±51.41	±2400

Projet:			
Dessin type			
Préparé par: Grégory Marty-Ribera, ing.			
Dessiné par: Lyne Béland, Tech.			
00	2024-04-04	pour commentaires	
no	date(aaaa/mm/jj)	description	

Titre du dessin:
**Plège à matières grasses
PMGM-55000FV**

MEi
ASSAINISSEMENT
Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com