



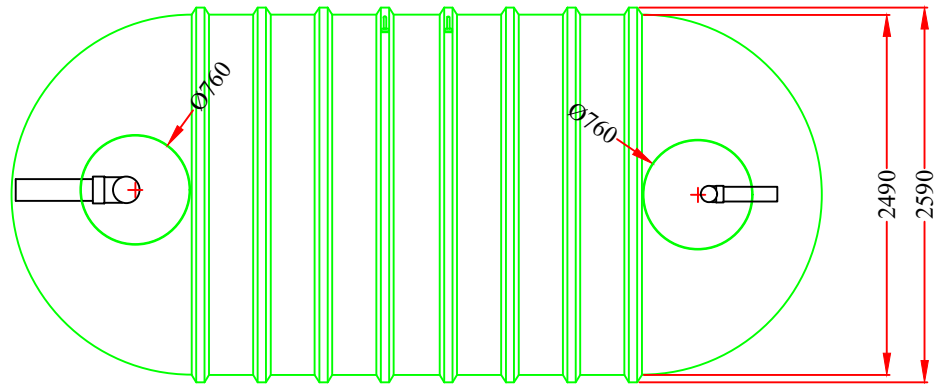



Couvercle de fibre de verre 760mmØ
Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
Allonge en fibre de verre 760mmØ
(hauteur à confirmer, min 305mm)
Accès 760mmØ avec bordure bridés
Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC

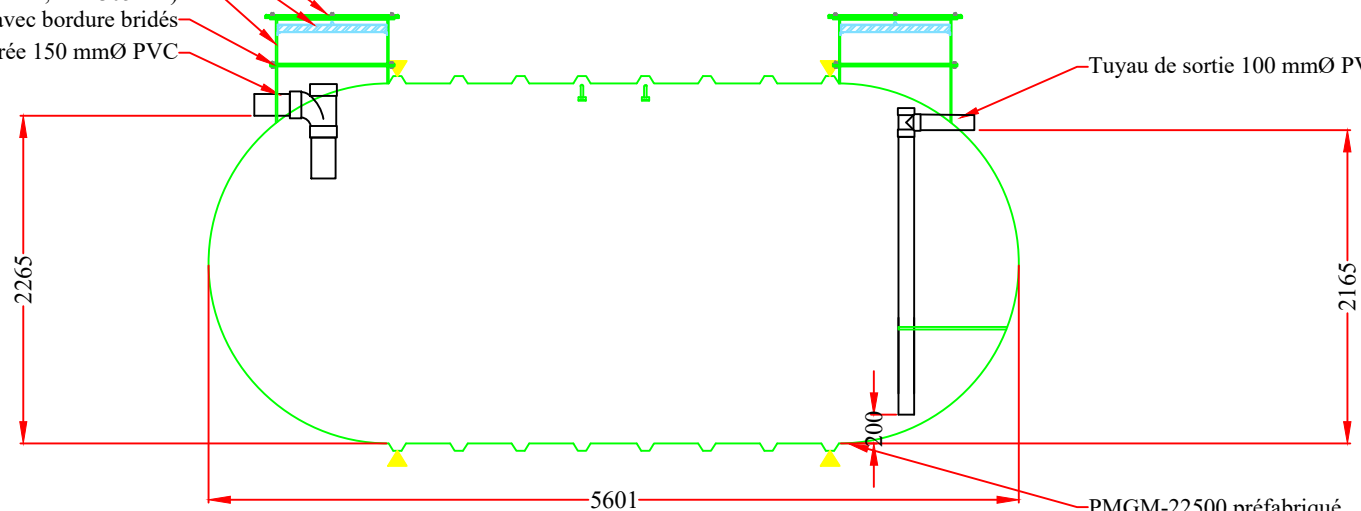

Tuyau de sortie 100 mmØ PVC

PMGM-22500 préfabriqué,
préassemblé de MEi Assainissement

Optionnel:
Système d'ancrage incluant:
2 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x18")
2 ensembles de courroies

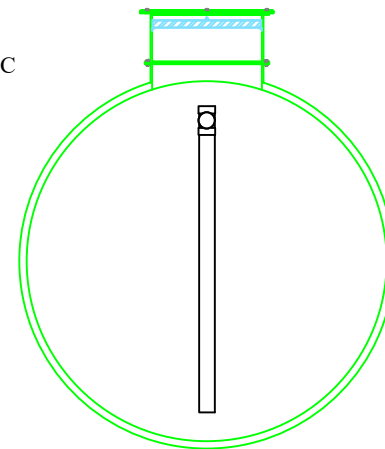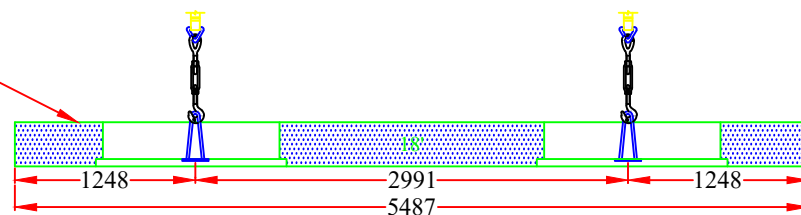

Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Caractéristiques PMGM-22500FV

Volume		Masse
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)
±22.86	±21.51	±1000

Projet:

Dessin type


Préparé par: Grégory Marty-Ribera, ing.			
Dessiné par: David Cécil, Tech.	00	2022-01-04	pour consultation
	no	date(aaaa/mm/jj)	description

Titre du dessin:



Piège à matières grasses
PMGM-22500FV

MEi
ASSAINISSEMENT


Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com

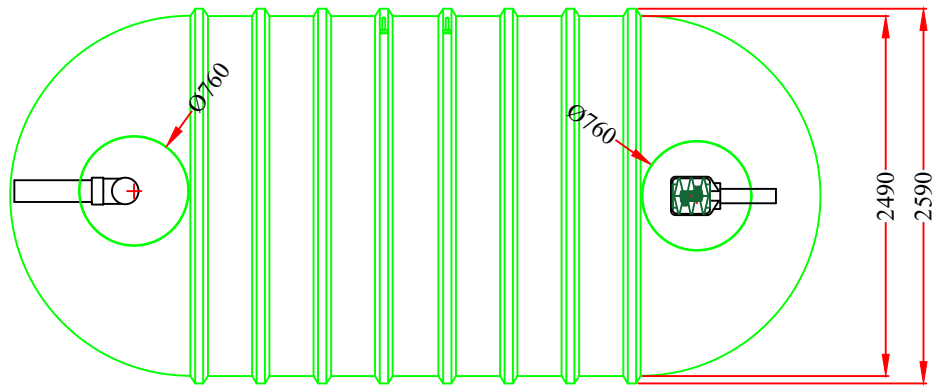

Couvercle de fibre de verre 760mmØ
Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
Allonge en fibre de verre 760mmØ
(hauteur à confirmer, min 305mm)
Accès 760mmØ avec bordure bridés
Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC

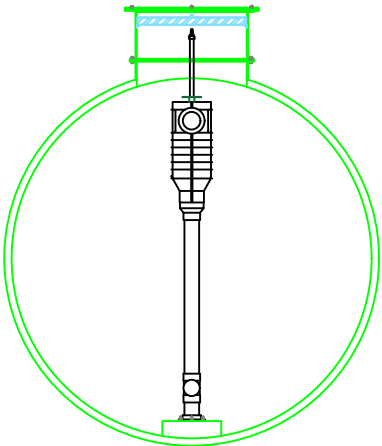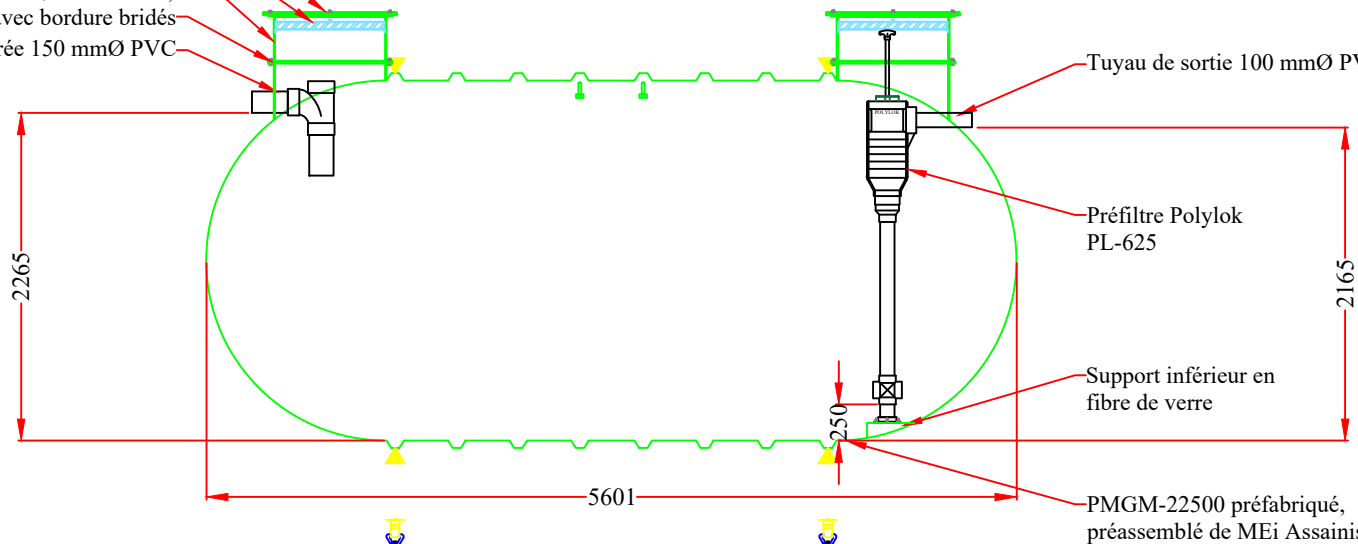

Optionnel:
Système d'ancrage incluant:
2 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x18')
2 ensembles de courroies

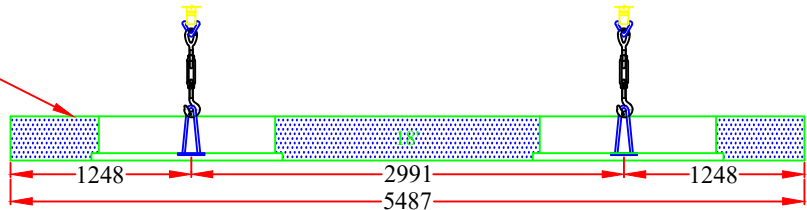

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du manufacturier
- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
 - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
 - Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
 - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Caractéristiques PMGM-22500FV		
Volume		Masse
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)
±22.86	±21.51	±1000

Projet:		
Dessin type		
Préparé par: Grégory Marty-Ribera, ing.		
Dessiné par: David Cécil, Tech.		
00	2022-01-04	pour consultation
no	date(aaaa mm jj)	description

Titre du dessin:
**Piège à matières grasses
PMGM-22500FV**

MEi
ASSAINISSEMENT
Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com