

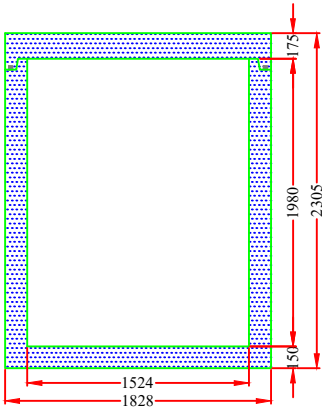


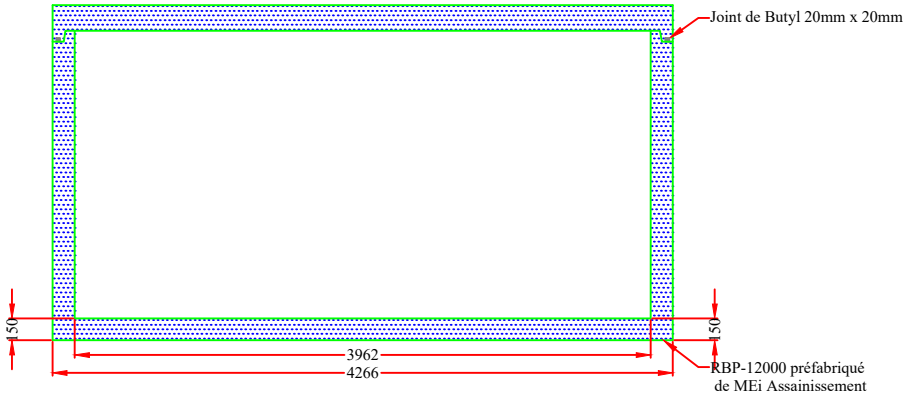

- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du fabricant**
- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
  - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
  - Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
  - Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
  - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
  - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant;
  - Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

| Caractéristiques RBP-12000 |               |            |                   |
|----------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Volume                     |               | Masse      |                   |
| Nominal (m³)               | Effectif (m³) | Dalle (kg) | Fosse (kg)        |
| ±11.96                     | ---           | ±3275      | ±11175            |
| Projet:                    |               |            |                   |
| Dessin type                |               |            |                   |
| Préparé par:               |               |            |                   |
| Grégory Marty-Ribera, ing. |               |            |                   |
| Dessiné par:               |               |            |                   |
| Lyne Béland, Tech.         |               |            |                   |
|                            |               | 00         | 2024-08-19        |
|                            |               | no         | date(aaaa/mm/jj)  |
|                            |               |            | pour consultation |
|                            |               |            | description       |
| Titre du dessin:           |               |            |                   |
| Réservoir de béton         |               |            |                   |
| RBP-12000                  |               |            |                   |

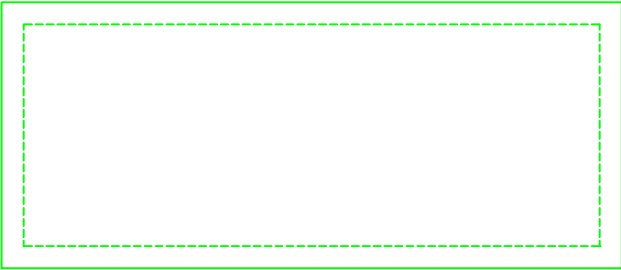

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)