
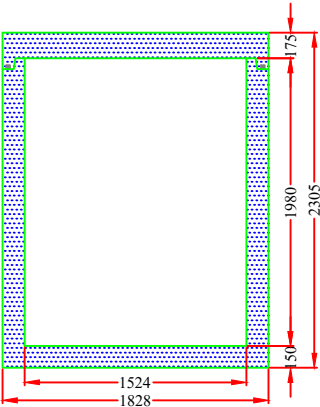
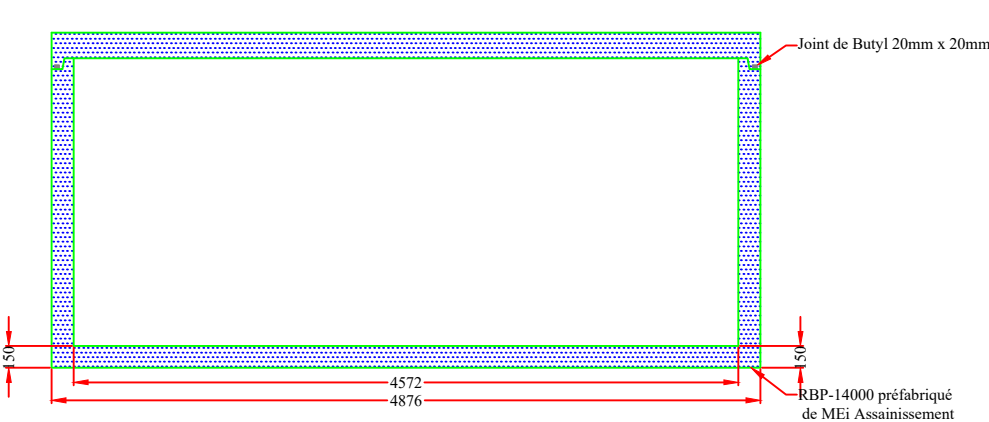


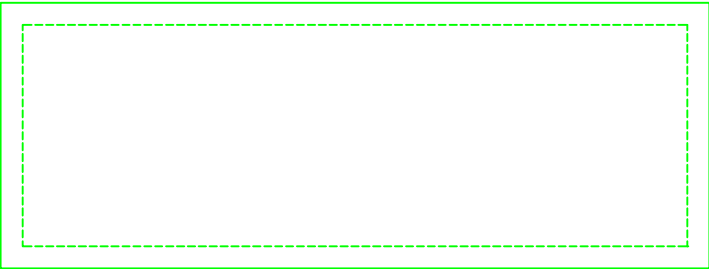

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

Recommandations du fabricant

- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant;
- Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

Caractéristiques RBP-14000

| Volume       |               | Masse      |            |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Nominal (m³) | Effectif (m³) | Dalle (kg) | Fosse (kg) |
| ±13.80       | ---           | ±3745      | ±12455     |

Projet:

Dessin type

|                            |    |                  |                   |
|----------------------------|----|------------------|-------------------|
| Préparé par:               |    |                  |                   |
| Grégory Marty-Ribera, ing. |    |                  |                   |
| Dessiné par:               |    |                  |                   |
| Lyne Béland, Tech.         | 00 | 2024-08-19       | pour consultation |
|                            | no | date(aaaa-mm-jj) | description       |

Titre du dessin:

Réservoir de béton  
RBP-14000



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)