
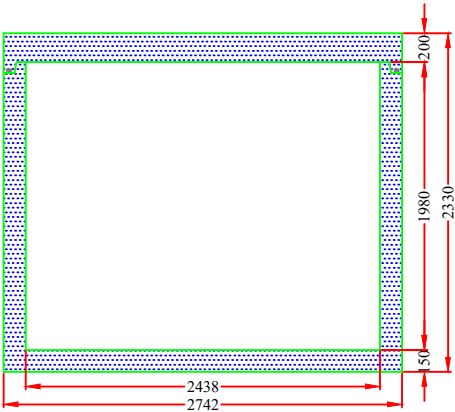
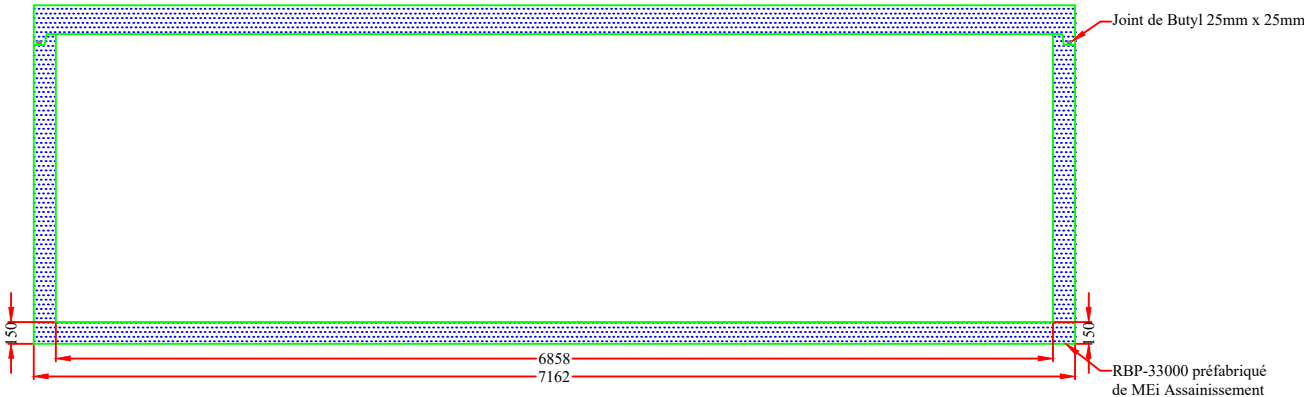


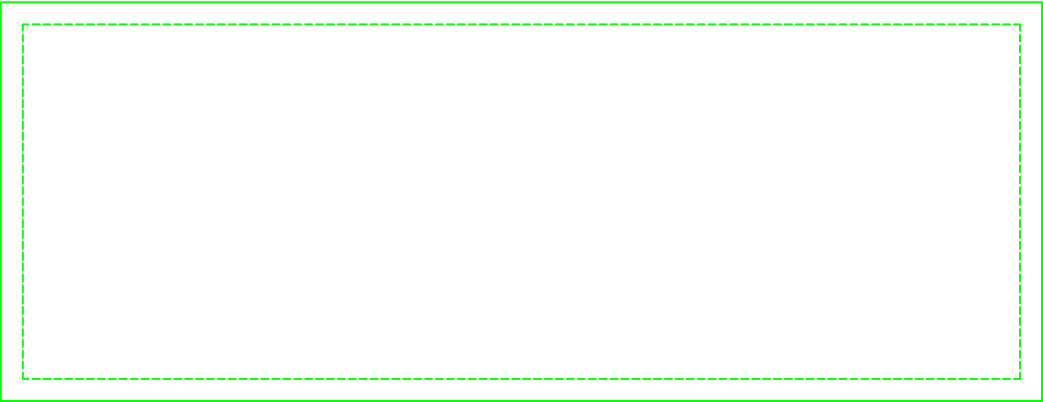

- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du manufacturier**
- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
  - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
  - Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
  - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
  - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
  - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier;
  - Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

**Caractéristiques RBP-33000**

| Volume                    |                            | Masse      |            |
|---------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nominal (m <sup>3</sup> ) | Effectif (m <sup>3</sup> ) | Dalle (kg) | Fosse (kg) |
| ±33.11                    | ----                       | ±9430      | ±20940     |

Projet:

Dessin type

Préparé par:  
Grégory Marty-Ribera, ing.

Dessiné par:  
Lyne Béland, Tech.

00 2024-08-19 pour consultation  
no (mètre/année/mm/jj) description

Titre du dessin:  
**Réservoir de béton RBP-33000**

**MEi ASSAINISSEMENT**  
Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)