


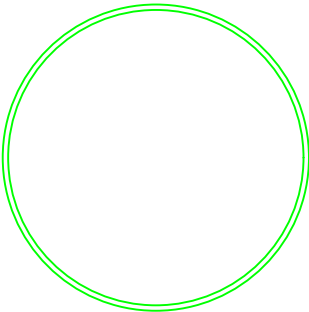
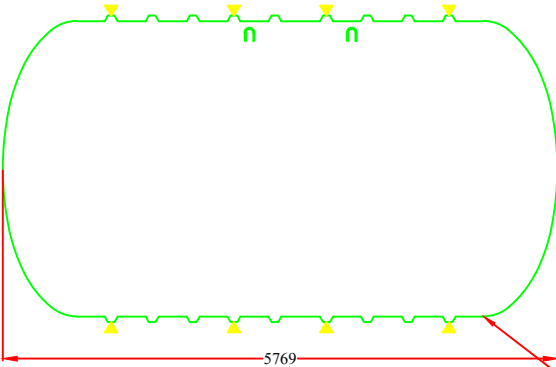


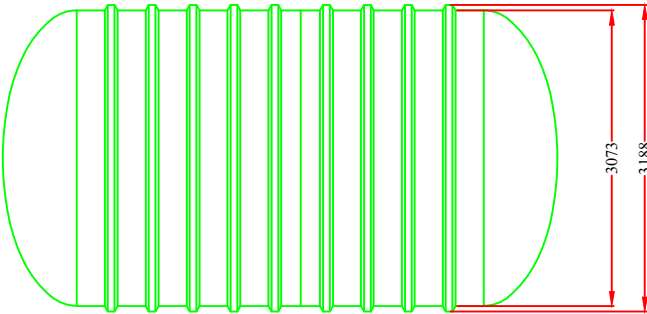

Optionnel:
Système d'ancrage incluant:
2 poutres de béton pré-fabriqués (8 3/4"x18"x18")
2 poutres de béton pré-fabriqués (8 3/4"x18"x12")
5 ensembles de courroies

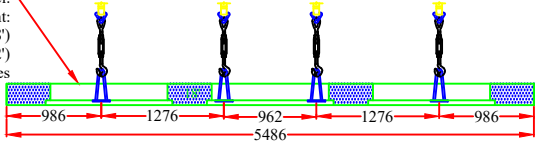

Z100SW-35000L préfabriqué,
préassemblé de MEi Assainissement



Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

Recommandations du fabricant

- Un minimum de 915mm de remblai est requis pour accueillir de la circulation motorisée;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant.

Caractéristiques Z100SW-35000L

Volume		Masse
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)
±38.39	---	±2100

Projet:

Dessin type

Préparé par:			
Grégory Marty-Ribera, ing.			
Dessiné par:			
David Cécil, Tech.			
	001	2025-08-14	pour consultation
	no	date(aaaa/mm/jj)	description

Titre du dessin:

Réservoir de fibre de verre
Z100SW-35000L



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com