

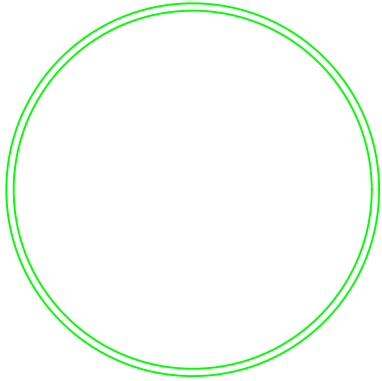
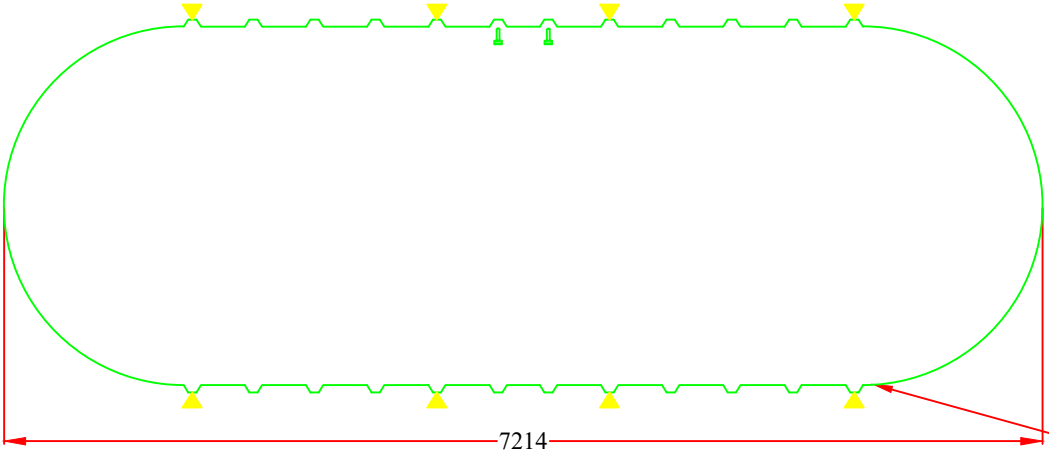
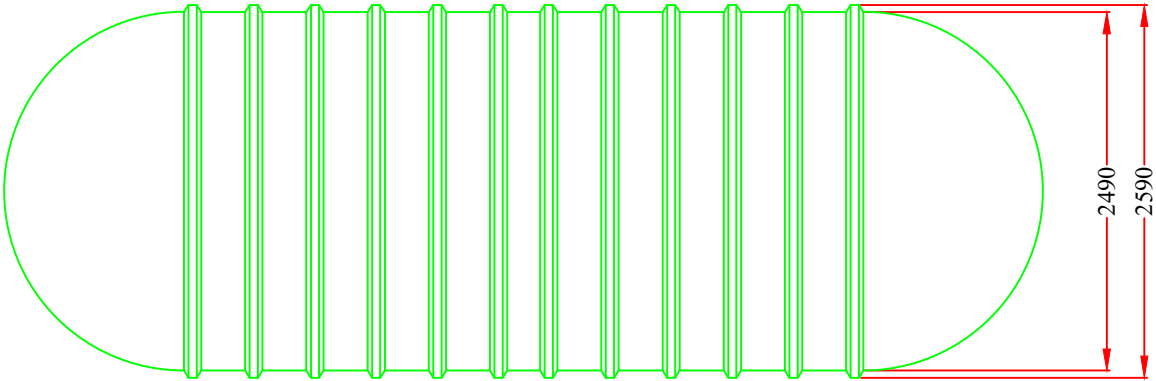




Z86SW-30000L préfabriqué,  
préassemblé de MEi Assainissement

Optionnel:  
Système d'ancrage incluant:  
4 poutres de béton  
pré-fabriqués (12"x12"x12')  
4 ensembles de courroies

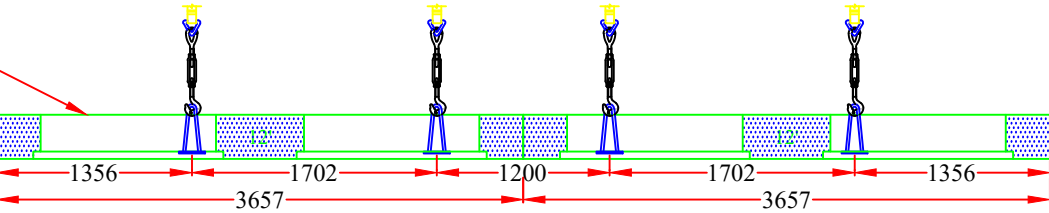

- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du fabricant**
- Un minimum de 915mm de remblai est requis pour accueillir de la circulation motorisée;
  - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
  - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
  - Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
  - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
  - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant.

**Caractéristiques Z86SW-30000L**

| Volume          |                  | Masse         |
|-----------------|------------------|---------------|
| Nominal<br>(m³) | Effectif<br>(m³) | Fosse<br>(kg) |
| ±30.63          | ---              | ±1300         |

|                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| Projet:                                                         |  |  |
| Dessin type                                                     |  |  |
| Préparé par:<br>Grégory Marty-Ribera, ing.                      |  |  |
| Dessiné par:<br>David Cécil, Tech.                              |  |  |
| Titre du dessin:<br>Réservoir de fibre de verre<br>Z86SW-30000L |  |  |

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)