


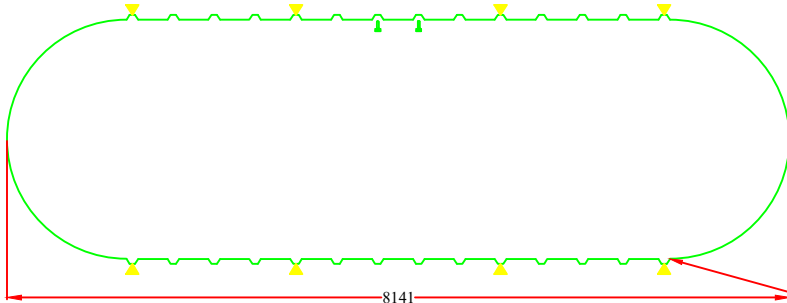


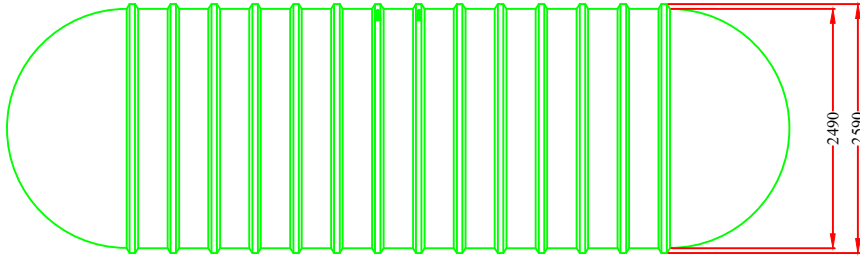

Z86SW-35000L préfabriqué,
préassemblé de MEi Assainissement



Optionnel:
Système d'ancrage incluant:
4 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x12")
4 ensembles de courroies

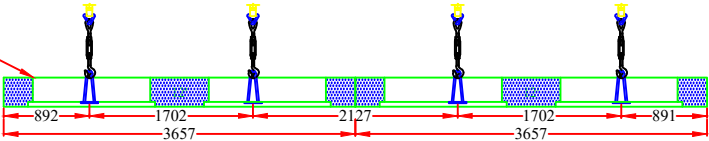

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du manufacturier
- Un minimum de 915mm de remblai est requis pour accueillir de la circulation motorisée;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
 - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
 - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Caractéristiques Z86SW-35000L		
Volume		Masse
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)
±35.09	---	±1500

Projet:		
Dessin type		
Préparé par:		
Grégory Marty-Ribera, ing.		
Dessiné par:		
David Cécil, Tech.	00	2025-08-14 pour consultation
	no	date(aaaa/mm/jj) description

Titre du dessin:
Réservoir de fibre de verre
Z86SW-35000L

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com