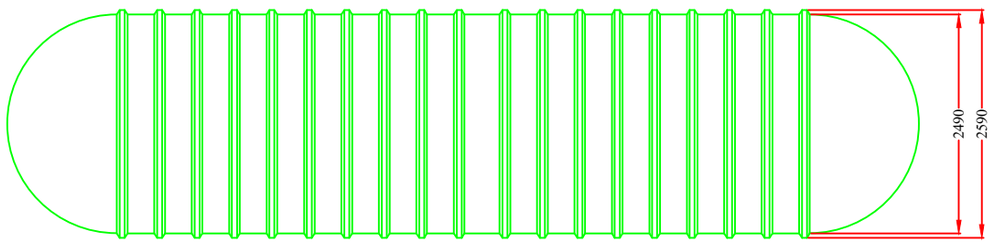

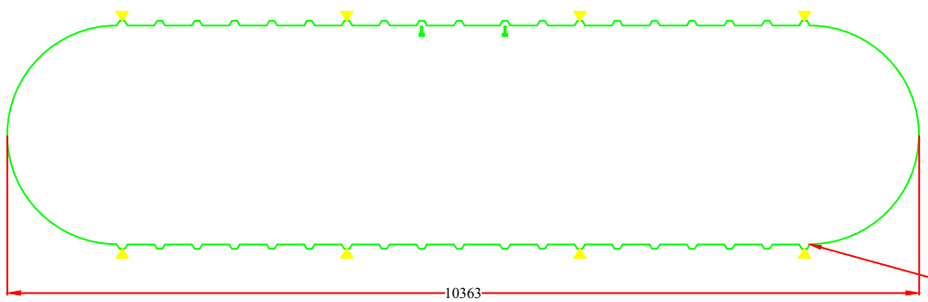



Optionnel:
Système d'ancrage incluant:
4 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x16')
4 ensembles de courroies

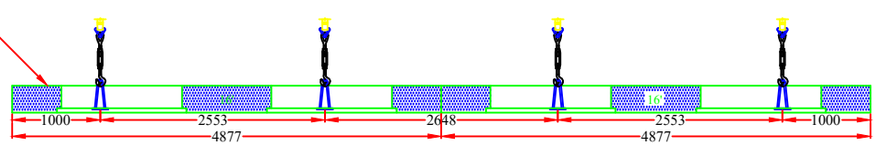



Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

Recommandations du manufacturier

- Un minimum de 915mm de remblai est requis pour accueillir de la circulation motorisée;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Caractéristiques Z86SW-45000L

Volume		Masse
Nominal (m^3)	Effectif (m^3)	Fosse (kg)
±45.78	---	±1930

Projet:

Dessin type

Préparé par:
Grégory Marty-Ribera, ing.

Dessiné par:
David Cécil, Tech.

no	date(aaaa/mm/jj)	description
00	2025-08-14	pour consultation

Titre du dessin:

Réservoir de fibre de verre
Z86SW-45000L

MEi ASSAINISSEMENT
Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com