
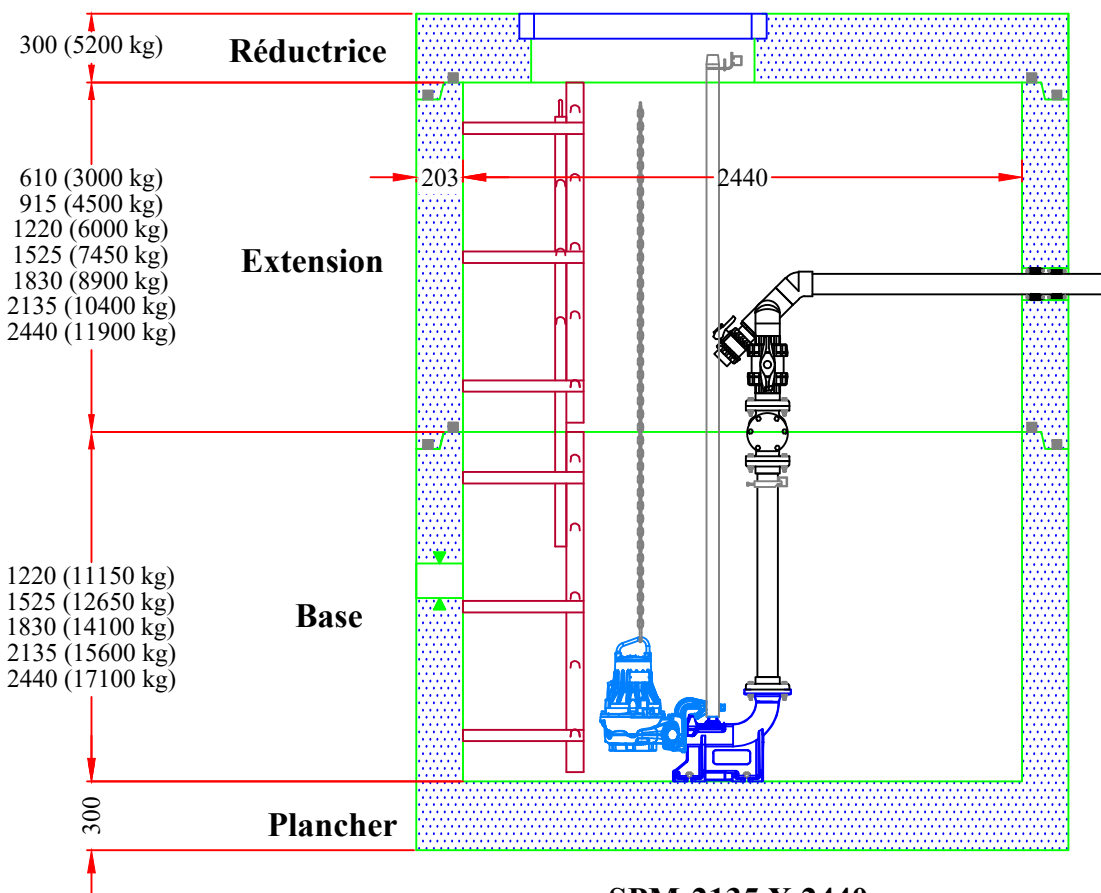


# Station de pompage commercial SPM-2135 X 2440 rectangulaire

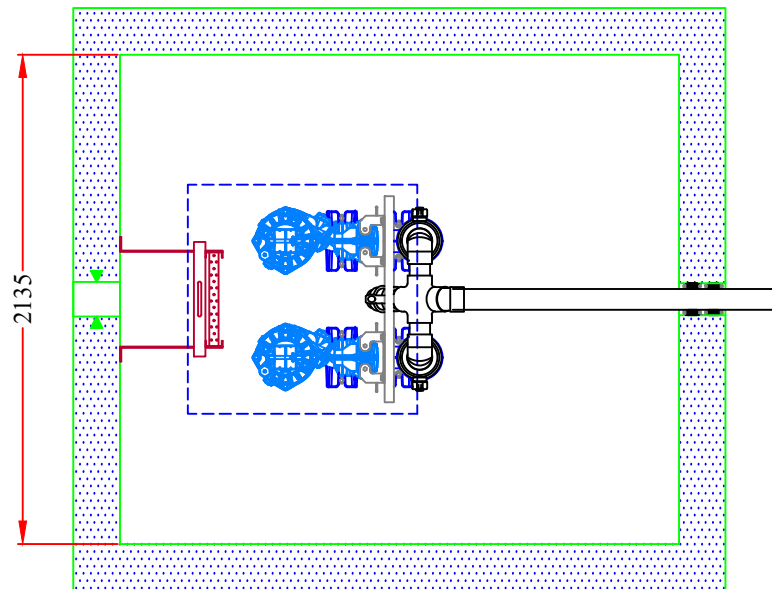

**SPM-2135 X 2440**

Note: Les masses indiquées correspondent à une épaisseur de mur de 200mm.

Fond en cunette et base  
Anti-flottaison disponible en option

---

**Notes:**

- Le réservoir de béton est conforme à la norme BNQ 2622-420;
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

### Recommandations du fabricant:

- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier;
- Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

|                  |
|------------------|
| Titre du dessin: |
|------------------|

Station de pompage rectangulaire type

**MEi**  
**ASSAINISSEMENT**

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)