
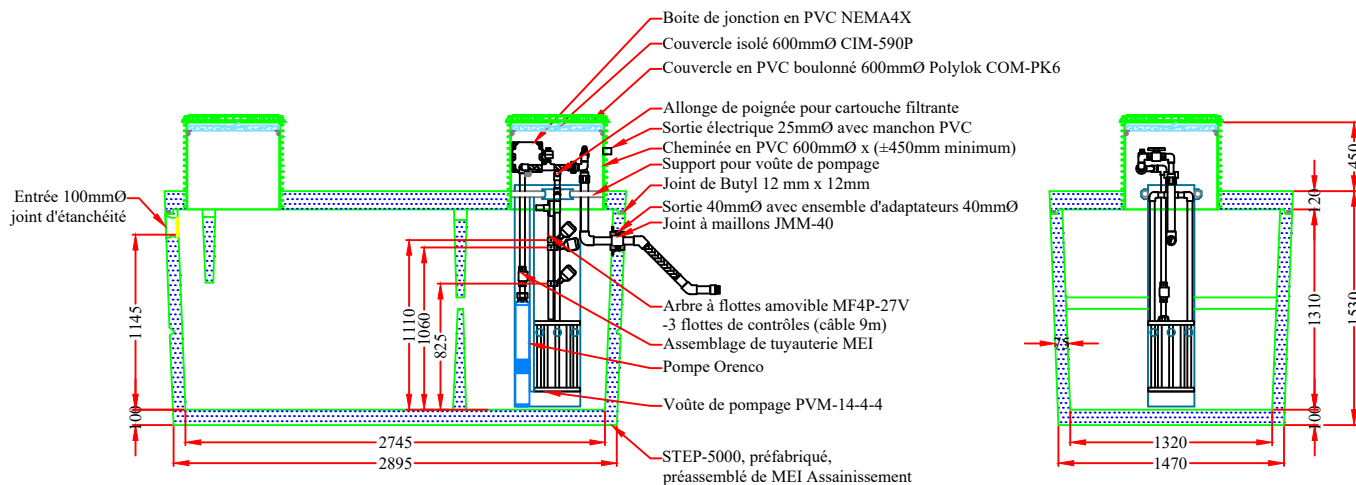


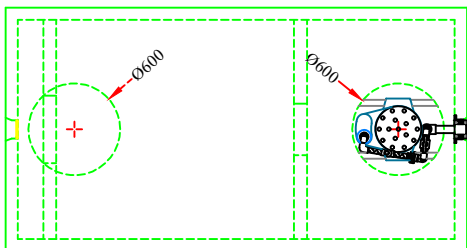

Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
- Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 0.9 mètre;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Logique des flottes:

3 ^{ème}	Alarme
2 ^{ème}	Départ
1 ^{ère}	Arrêt redondant

- Le panneau de contrôle MVP-S2DMHTPRL est relié en chantier par d'autres;
- Assemblage et mise en marche complet fait en usine;
- le volume de la séquence de pompage est égale à la distance entre les flottes d'arrêt et de départ plus 100mm.

Caractéristiques STEP-5000

Volume		Masse	
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Dalle + Cuve (kg)	
±4.90	±3.95	±4850	

Projet:

Dessin Type

Préparé par:

Dessiné par:
David Cécil, Tech.

00	2025-02-03	pour consultation
mo	date(aaaa mm/jj)	description

Titre du dessin:

ProSTEPTM
STEP-5000

MEI
ASSAINISSEMENT

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com