
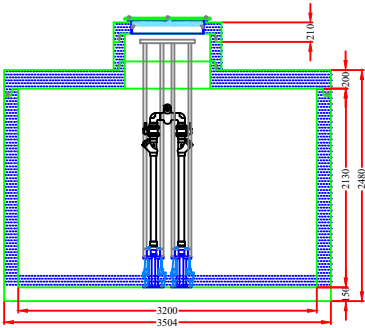


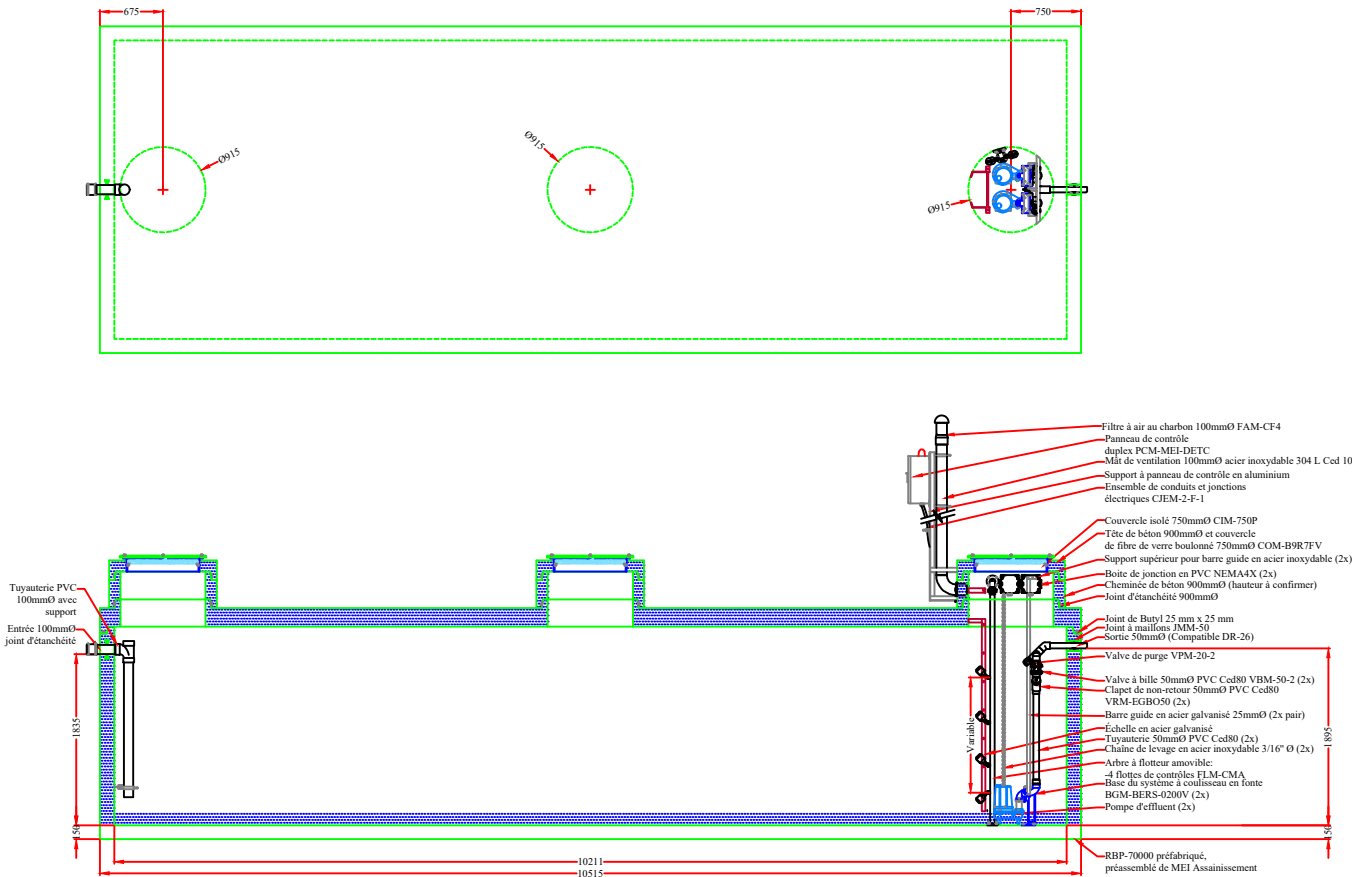

- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du fabricant**
- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
 - Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
 - Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
 - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant;
 - Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

• Logique des flottes: (à confirmer)

4 ^{ème}	Alarme de haut niveau
3 ^{ème}	Départ double
2 ^{ème}	Départ
1 ^{ère}	Arrêt

• le volume de la séquence de pompage est égale à la distance entre les flottes d'arrêt et de départ plus 100mm;

• Assemblage et mise en marche complet fait en usine.

Caractéristiques SPM70000			
Volume		Masse	
Nominal (m³)	Utile (m³)	Dalle (kg)	Cuve (kg)
±69.60	±45.25	±17690	±34580

Projet:

Dessin type

Préparé par:

Dessiné par:

David Cécil, Tech.

00	2025-02-19	pour commentaires
no	date(aaaa-mm-jj)	description

Titre du dessin:

Station de dosage SPM-70000