
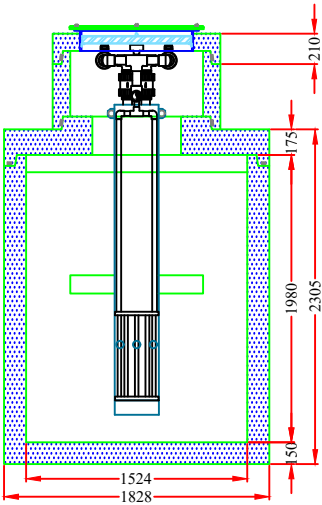
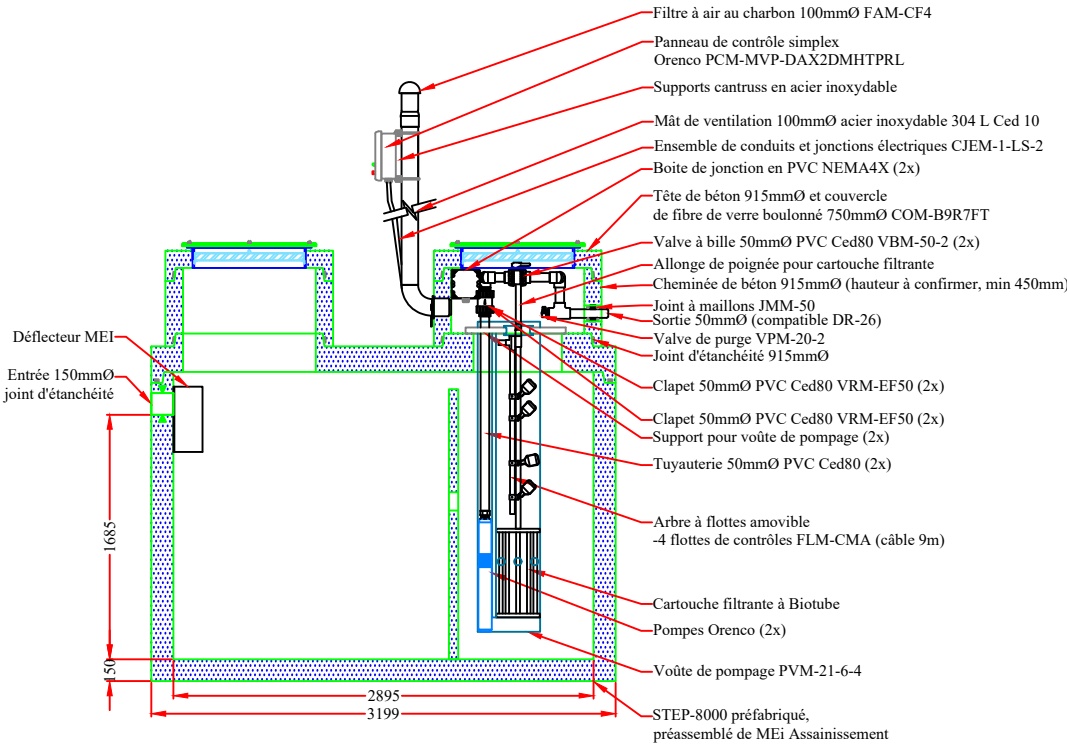


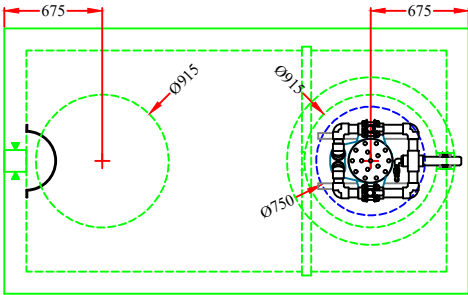

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du manufacturier
- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
  - Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
  - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
  - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
  - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
  - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

- Logique des flottes: (à confirmer)
- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 4 <sup>ème</sup> | Alarme/départ double |
| 3 <sup>ème</sup> | Départ               |
| 2 <sup>ème</sup> | Arrêt                |
| 1 <sup>ère</sup> | Arrêt redondant      |
- le volume de la séquence de pompage est égale à la distance entre les flottes d'arrêt et de départ plus 100mm;
  - Assemblage et mise en marche complet fait en usine.

| Caractéristiques STEP-8000 |               |            |           |
|----------------------------|---------------|------------|-----------|
| Volume                     |               | Masse      |           |
| Nominal (m³)               | Effectif (m³) | Dalle (kg) | Cuve (kg) |
| ±8.57                      | ±6.96         | ±2460      | ±9340     |

Projet:

Dessin type

|                            |    |                  |                   |
|----------------------------|----|------------------|-------------------|
| Préparé par:               |    |                  |                   |
| Grégory Marty-Ribera, ing. |    |                  |                   |
| Dessiné par:               |    |                  |                   |
| David Cécil, Tech.         | 00 | 2025-09-03       | pour consultation |
|                            | no | date(aaaa/mm/jj) | description       |

Titre du dessin:

STEP  
STEP-8000

**MEi**  
ASSAINISSEMENT

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)