





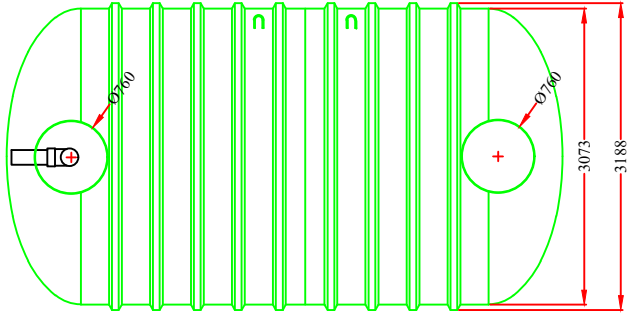


- Sortie électrique 19mmØ avec manchon PVC
- Couvercle de fibre de verre 760mmØ
- Boîte de jonction en PVC NEMA4X
- Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
- Allonge en fibre de verre 760mmØ (hauteur à confirmer, min 305mm)
- Arbre à flotteur avec support en FV -flotte d'alarme
- Accès 760mmØ avec bordure bridée
- Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC

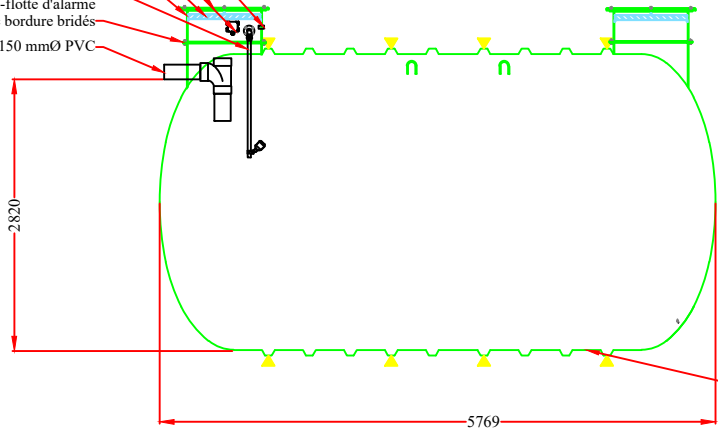

Z100SW-35000 préfabriqué, préassemblé de MEi Assainissement

- Optionnel: Système d'ancrage incluant: 2 poutres de béton pré-fabriqués (8 3/4"x18"x22") 4 ensembles de courroies

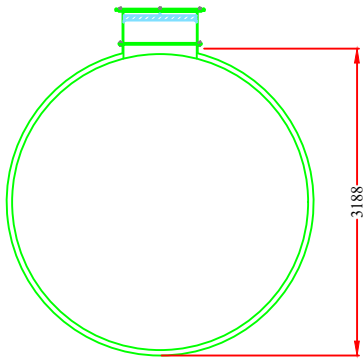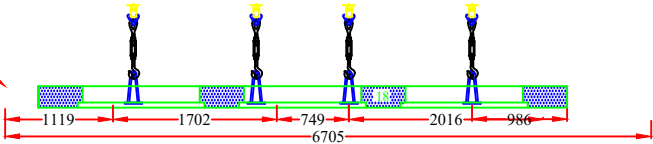

- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.
- **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.**

- Recommandations du manufacturier**
- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
 - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
 - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Caractéristiques FRM-35000FV				
Volume		Masse		
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)		
±38.39	±37.24	±2100		
Projet:				
Dessin type				
Préparé par:				
Dessiné par:				
David Cécil, Tech.		00	2024-04-09	pour commentaires
		no	date(aaaa/mm/jj)	description
Titre du dessin:				
Fosse de rétention FRM-35000-FV				