
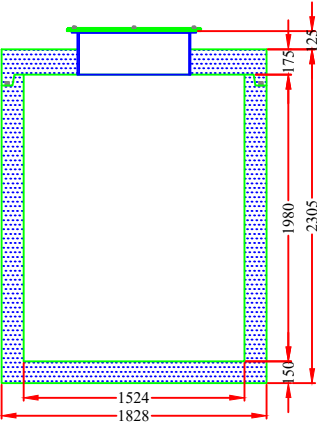
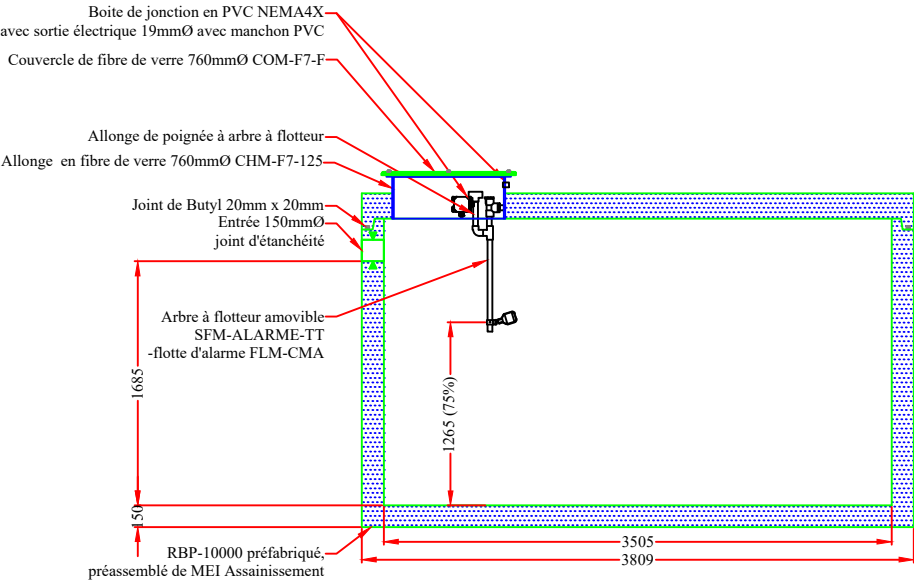


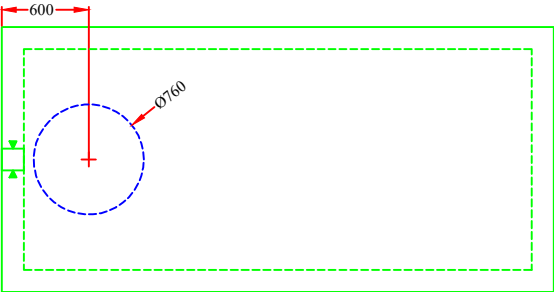

Notes

- Le réservoir de béton est conforme la norme BNQ 3682-901 sur le dimensionnement des fosses de rétention;
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement ;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite ;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final ;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

• **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autres.**

Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir ;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme ;
- Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre ;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir ;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier ;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier ;
- Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

Caractéristiques FRM-10000

Volume		Masse	
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Dalle (kg)	Fosse (kg)
±10.58	±9.01	±2925	±10215

Projet:			
Dessin type			
Préparé par:			
Dessiné par:			
David Cécil, Tech.		001	2024-08-28 pour commentaires
Titre du dessin:		no	date(aaaa/mm/jj) description
Fosse de rétention FRM-10000			



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com