
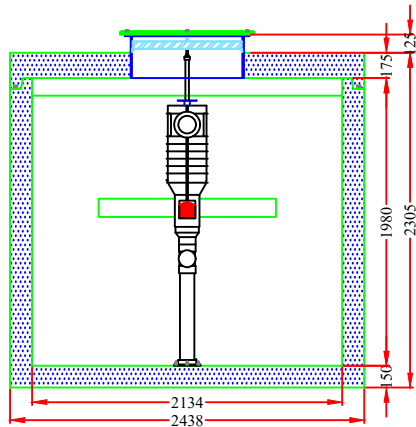
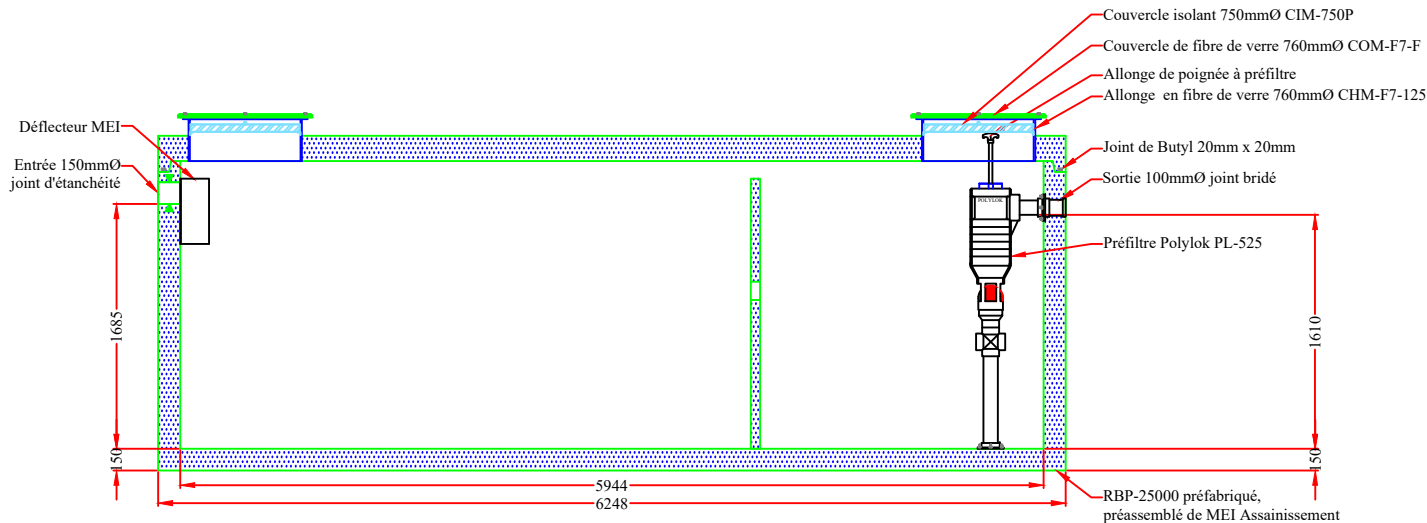


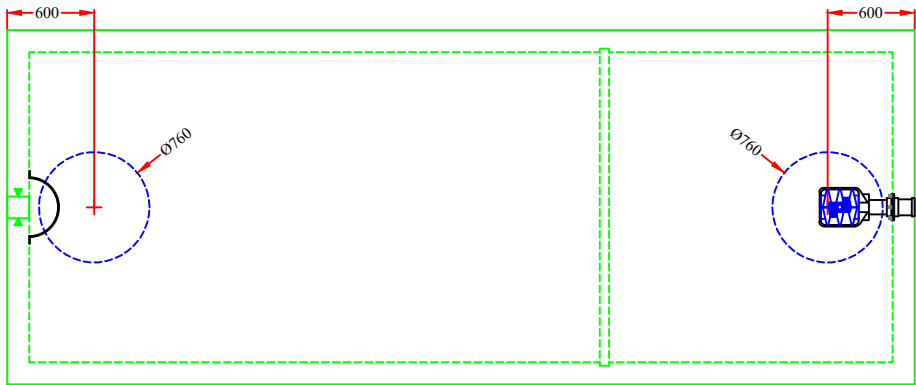

- Notes
- Certifié BNQ 3680-905
  - Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du manufacturier
- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
  - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
  - Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
  - Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
  - Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
  - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
  - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier;
  - Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

Caractéristiques FSM-25000

| Volume       |               | Masse      |            |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Nominal (m³) | Effectif (m³) | Dalle (kg) | Fosse (kg) |
| ±24.88       | ±20.22        | ±6400      | ±18165     |

Projet:

Dessin type

Préparé par:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

Dessiné par: Lyne Béland, Tech.

|    |                  |                   |
|----|------------------|-------------------|
| 00 | 2024-08-19       | pour consultation |
| no | date(aaaa/mm/jj) | description       |

Titre du dessin:

Fosse septique  
FSM-25000

**MEI**  
ASSAINISSEMENT

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)