

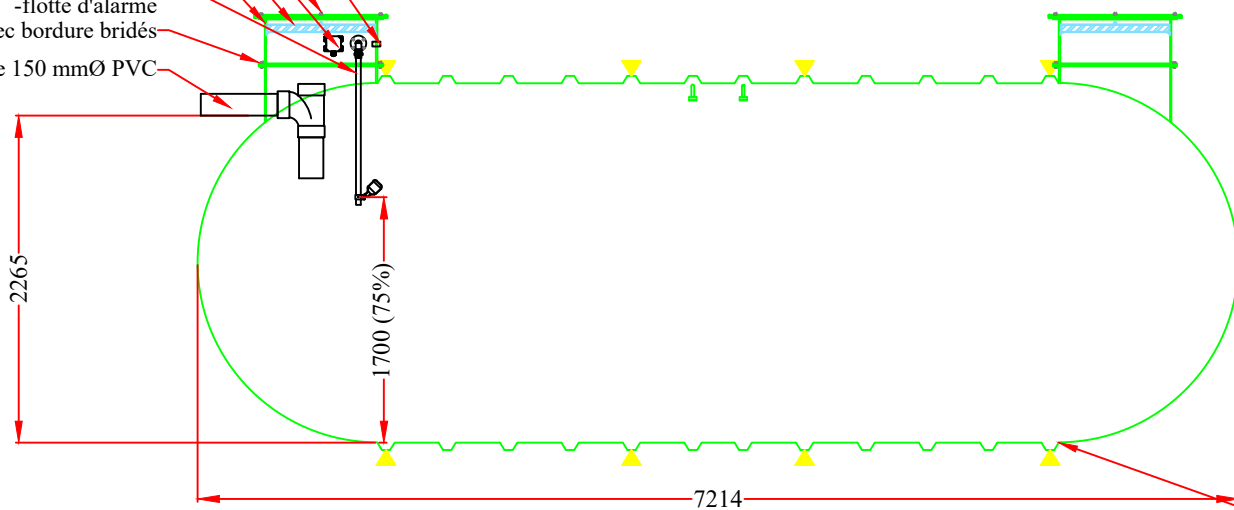
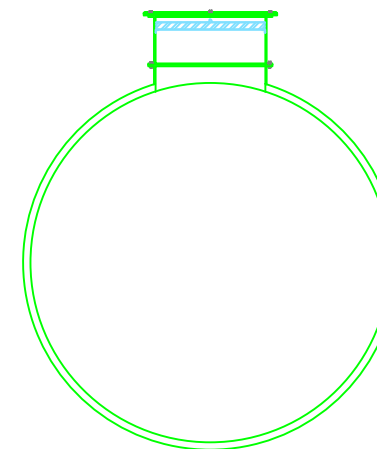


- Sortie électrique 19mmØ avec manchon PVC
- Couvercle de fibre de verre 760mmØ
- Boîte de jonction en PVC NEMA4X
- Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P
- Allonge en fibre de verre 760mmØ (hauteur à confirmer, min 305mm)
- Arbre à flotteur avec support en FV -flotte d'alarme
- Accès 760mmØ avec bordure bridés
- Tuyau d'entrée 150 mmØ PVC



Z86SW-30000FV préfabriqué, préassemblé de MEi Assainissement

Optionnel:  
Système d'ancrage incluant:  
4 poutres de béton préfabriqués (12"x12"x12")  
4 ensembles de courroies

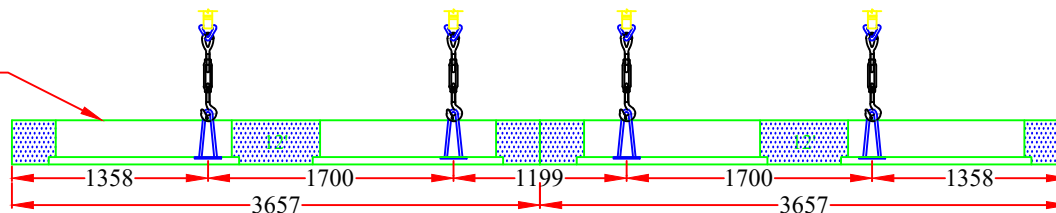

**Notes**

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

• Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.

**Recommandations du manufacturier**

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

**Caractéristiques FRM-30000FV**

Volume		Masse
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)
±30.62	±29.61	±1300

Projet:

Dessin Type

Préparé par:			
Dessiné par:			
David Cécil, Tech.	00	2024-03-27	pour commentaires
	no	(date/aaaa/mm/jj)	description

Titre du dessin:

Fosse de rétention  
FSM-30000FV



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)